


PÔDORYS PRÍZEMIA
RIEŠENIE VZT. JEDNOTIEK V MIESTNOSTIACH: 1.IPS, KANCEL. Č. 117, 119 a 118 IPS ODP

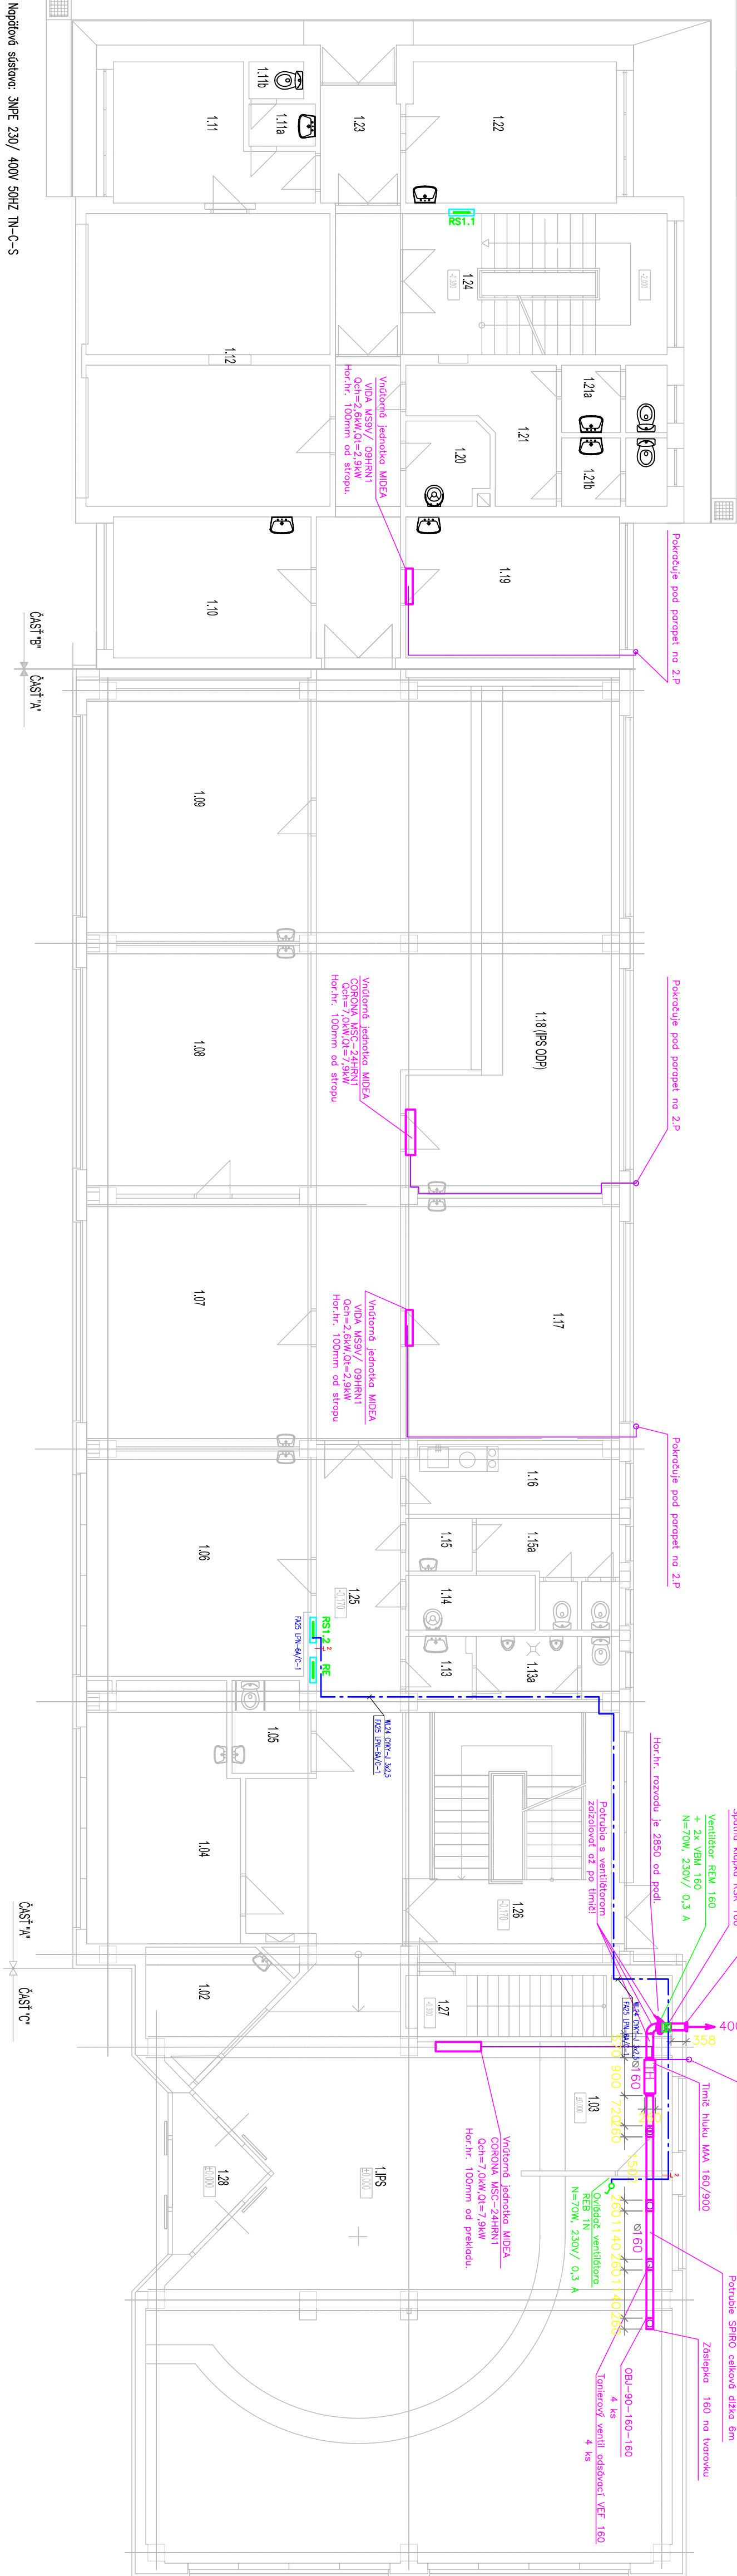

OCHRANA PRED OHAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM :
podľa STN 332000-4-41:2007
Základné izolácia živých častí (príloha A.1), zďbromy alebo kryty (príloha A.2)
411.4 systém TN
413.2 požiadavky na základnú ochranu

OCHRANA PRED OHAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM PRI PORUČIE
podľa STN 332000-4-41:2007
Samostatné odpojenie pri poruče (ochrana pred neplánym dotykom)
Ochrana pred zísobom elektrickým prúdom je realizovaná samostatným
odpojením napojenia pri poruče

ČI.411.2 požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
ČI.411.3.1 ochranné uzemnenie a ochranné pospojovanie
ČI.411.3.2 samostatné odpojenie pri poruče
ČI. 411.4 systém TN
ČI. 415.1 doplnkové ochranné prúdovým chráničom RCD
ČI. 415.2 doplnkové ochranné pospojovanie


- LEGENDA:
- Silové zariadenie work. jednotiek klimatizácie
 - Ochranné pospojovanie
 - Kontakčné klimatizačné jednotky
 - Rozvádzač osádzu
 - Uloženie káblov do lišty 1.-LE100x20, 2.-LE40x20
 - ventilátor RCM160, P=70W, U=230V
 - Otváracie ventilátora REB1

LEGENDA MIESTNOSTI

Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)	Č.M	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
1.IPS	ODBAVOVACIA HALA	70,81	1.12	GARŽE	39,07
1.02	INFORMÁTOR	7,11	1.13	PREDSEŇ - MUŽI	2,26
1.03	POKADNA	11,15	1.13a	WC MUŽI	4,89
1.04	AMBULANCIA	21,60	1.14	VÝLETKA	3,99
1.05	WC PRE MOBILNÝCH	3,992	1.15	PREDSEŇ - ŽENY	1,96
1.06	PODTEŇA	27,94	1.15a	WC ŽENY	6,59
1.07	KANCELÁRIA	31,12	1.16	KUCHYNKA	8,17
1.08	KANCELÁRIA	31,12	1.17	KANCELÁRIA	20,09
1.09	KANCELÁRIA	31,56	1.18	IPS ODBELENE	39,55
1.10	KANCELÁRIA	15,72	1.19	INFORMÁTOR	17,00
1.11	KANCELÁRIA	12,63	1.20	VÝLETKA UPRAVUJACIA	3,82
1.11a	WC - PREDSEŇ	1,52	1.21	WC - PREDSEŇ	7,48
1.11b	WC	1,141	1.21a	WC - MUŽI	3,80
1.12	GARŽE	39,07	1.21b	WC - ŽENY	3,80
1.13	PREDSEŇ - MUŽI	2,26	1.22	KANCELÁRIA	16,59
1.13a	WC MUŽI	4,89	1.23	ZÁDIERE	5,27
1.14	VÝLETKA	3,99	1.24	SCHODISKO	19,64
1.15	PREDSEŇ - ŽENY	1,96	1.25	CHODBA	31,05
1.15a	WC ŽENY	6,59	1.26	KANCELÁRIA A.2	28,19
1.16	KUCHYNKA	8,17	1.27	SCHODISKO	6,68
1.17	KANCELÁRIA	20,08	1.28	ZÁDIERE	5,45
1.18	IPS ODBELENE	39,55			
1.19	INFORMÁTOR	17,00			
1.20	VÝLETKA UPRAVUJACIA	3,82			

SOCIÁLNA POISŤOVNÁ ÚSTREDIE
UL. 29. AUGUSTA 8 a 10, 813 63 BRATISLAVA

GENERÁLNY PROJEKTANT



VP DECO BRATISLAVA, a. s.
Za kasární 1, 831 03 Bratislava 3
info@vpdeco.sk, www.vpdeco.sk

HLAVNÝ KOORDINÁTOR

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. ARCH. DIAGNOSKÝ

PROJEKTANT

RÚDENIE PROJEKTU

Ing. Tomáš Sádraz

ING. L. TÓTH

±0,000 = 100,000

NAZOV A MIEŠTO STAVBY
PREVÁDZKOVÁ BUDOVA SOCIÁLNEJ POISŤOVNE
NOVÉ ZÁMKY
01 - PREVÁDZKOVÁ BUDOVA
ELEKTROINSTALÁCIA

OBJEKT
PROFESIA
NAZOV PRÍLOHY

1302000900001600

ZÁKAZOVÉ ČÍSLO

STUPEŇ

Č. ZMENY

Č. OBJEKTU

PROFESIA

1302000900001600

ČÍSLO KÓPIE

Č. PRÍLOHY

1302000900001600

ČÍSLO KÓPIE

Č. PRÍLOHY