


okná typizované
1,45 * 1,75
2,53/75m2
výška parapetu 1m

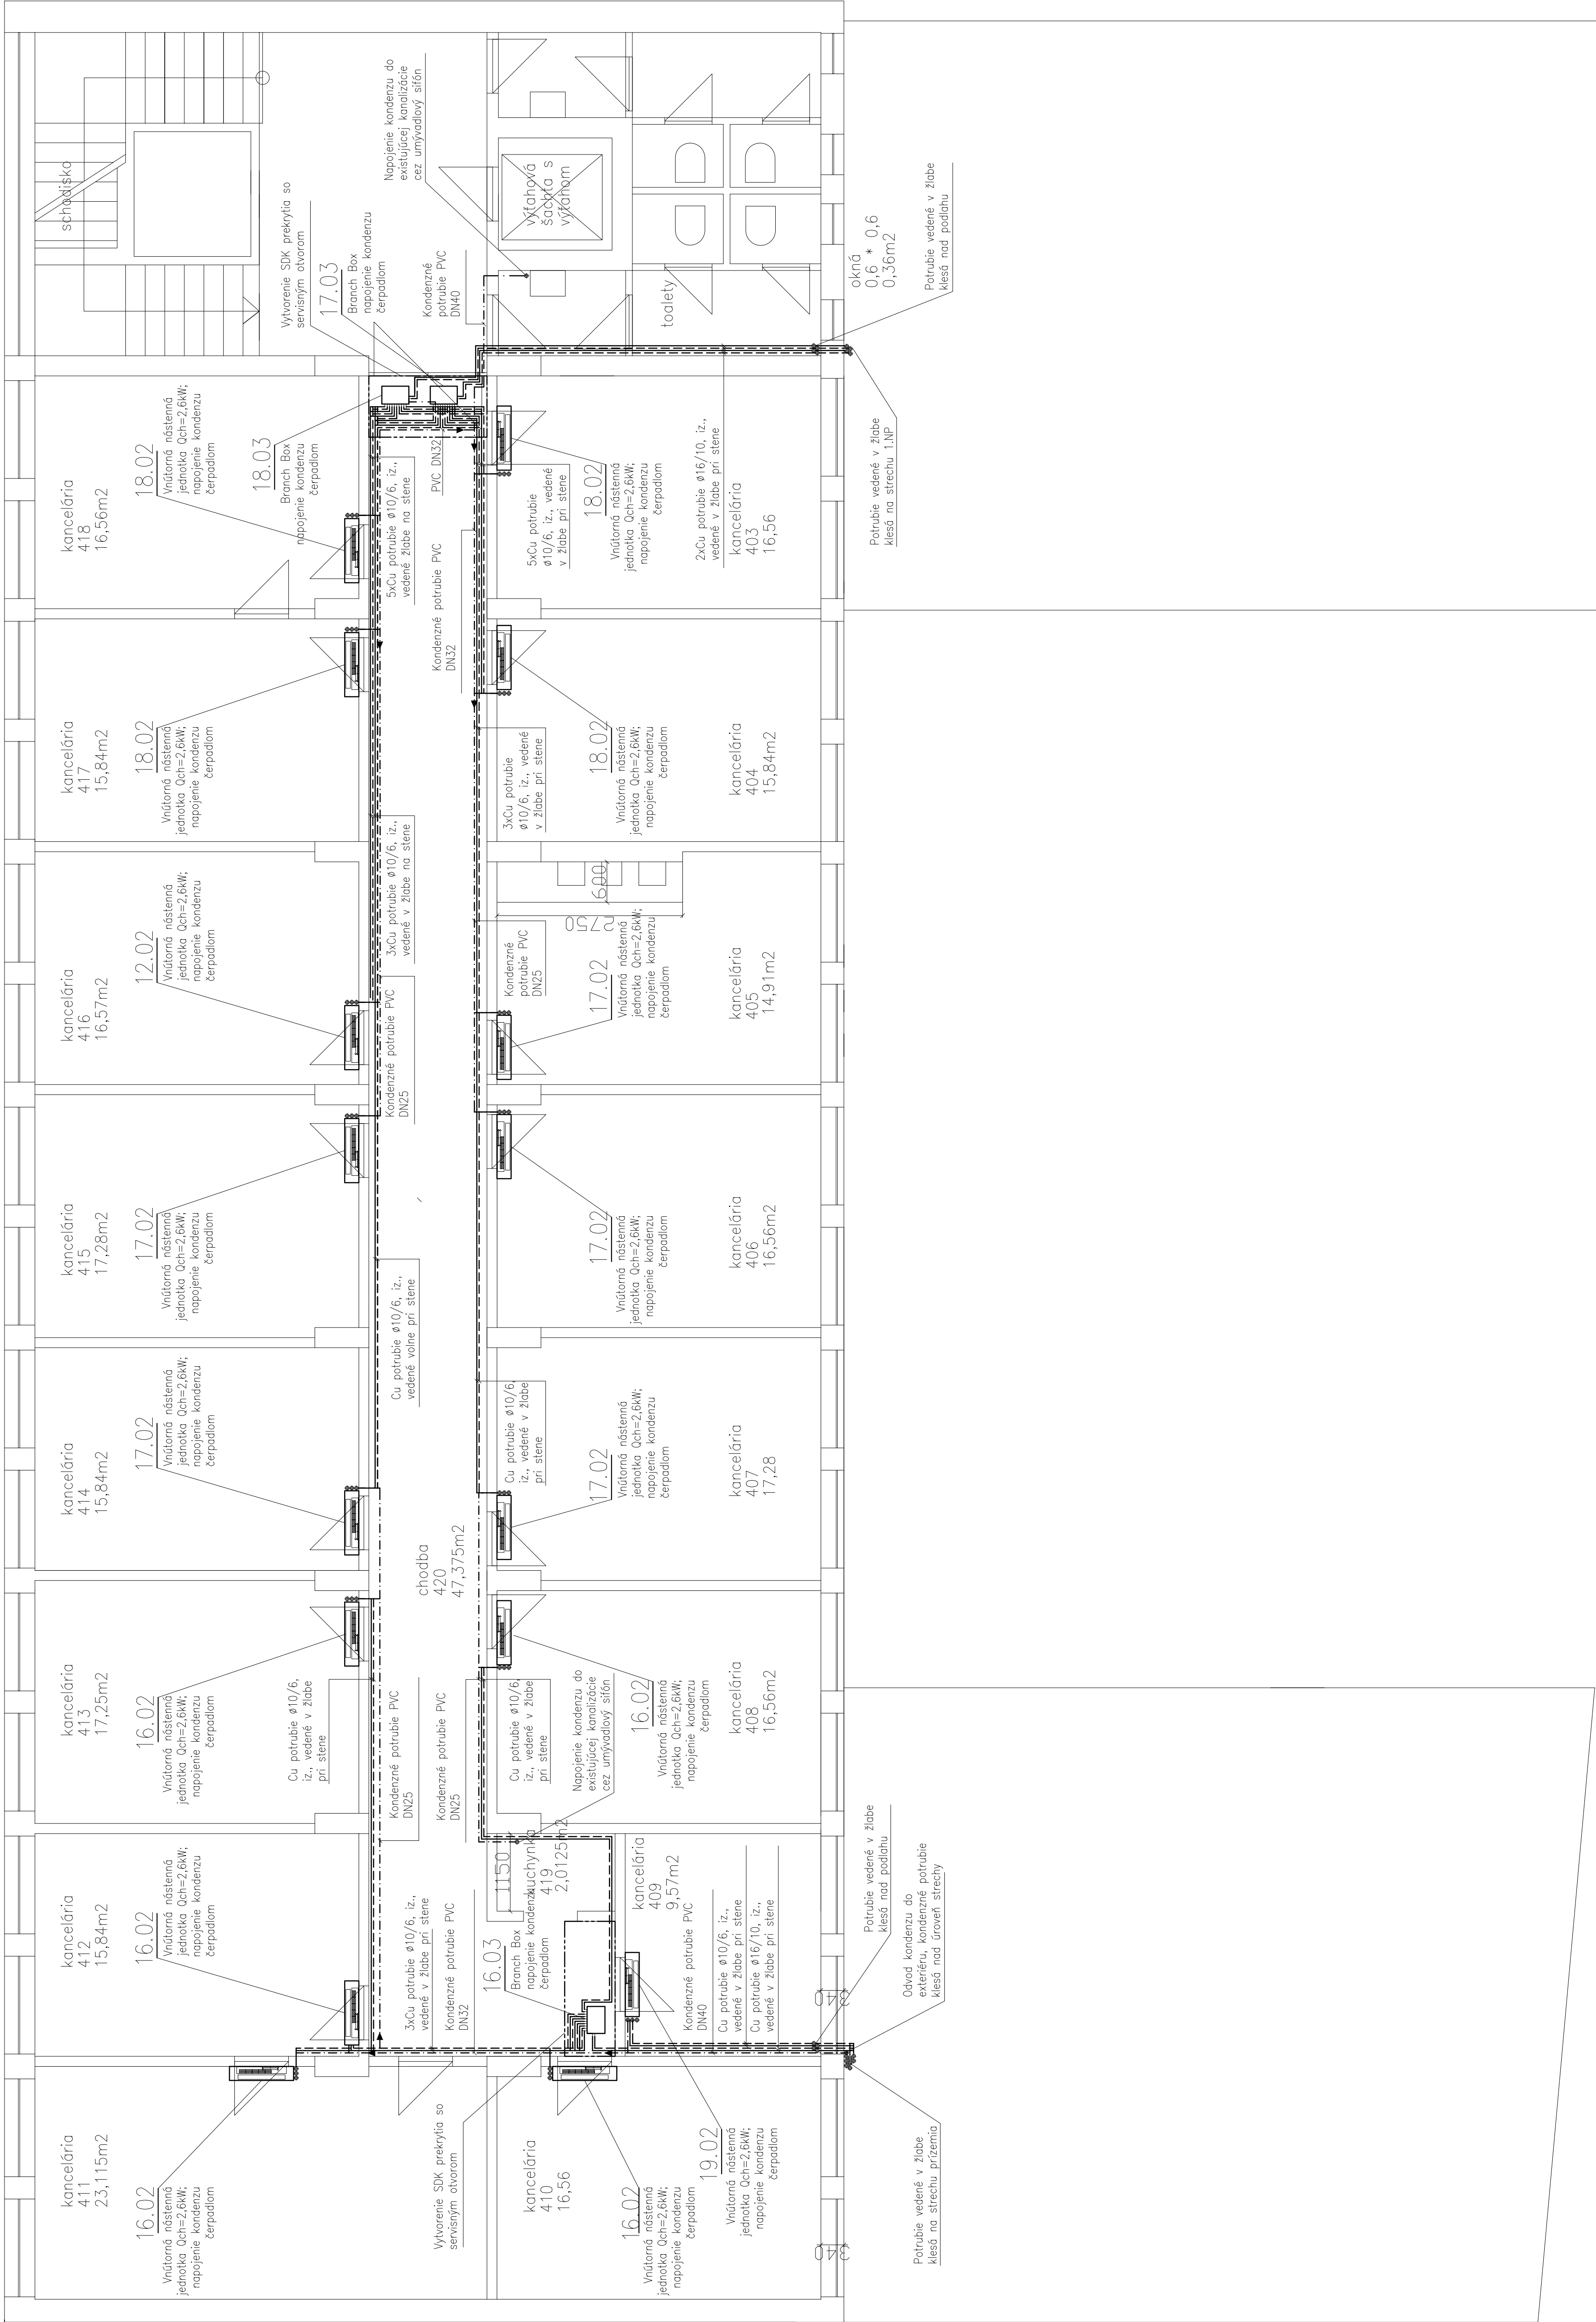

LEGENDA

- CU POTRUBIE – KVAPIALNOVÁ ČASŤ
- CU POTRUBIE – PLYNNÁ ČASŤ
- KONDENZNÉ PVC POTRUBIE

16.02		Vlnitorná nástenná jednotka Qch=2,6kW, Qf=2,6kW, Hmotnosť m=6,5 kg, hlučnosť=19/39dB Cu potrubie ø10/6mm Odvod kondenzátu – zústiť do existujúcej kanalizácie
17.02		
18.02		
19.02		
16.02		Branch box Hmotnosť m=7,4kg
17.02		
18.02		

± 0,000 = 133,90 mm TENTO VÝKRES NEMÁ BYŤ BEZ PRÍSLUŠNÉHO SÚHLASU FYZIKÁLA ELEKTRO, KTORÝ ROZMEROVÝMI ALE POSTUPYMI TRETIH OSOBNÁ		E.D.T. spol. s r.o. Bajkalská 21/A 821 01 Bratislava Tel. 02 43 42 29 51	
AUTOR PROJEKTU	-	HLAVNÝ PROJEKTANT	-
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVOL BEDNÁR	SKS - 090414	
VYPRACOVÁV	ING. MARIANA NOTOVÁ		
INVESTOR	Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, 81983 Bratislava	STUPEŇ	RP
STAVBA	KLIMATIZÁCIA VYBRANÝCH PRIESTOROV PREVÁDZKOVEJ BUDOVY	ĎALŠIA	08/2016
MIESTO	ÚSTREDIE – LAZARETSKÁ 25	FORMÁT	A0/A4
OBJEKT	LAZARETSKÁ 25, BRATISLAVA	MIERKA	1:50
ČASŤ	KLIMATIZÁCIA	ČÍSLO ČASTI	16075
OBSAH	Pôdorys 4.NP	VÝRČ	
		KL-05	